

Indirekt geheizt durch Gleich- oder Wechselstrom, Parallelspeisung

Indirectly DC or AC heated, connected in parallel

Chaussée indirectement par courant continu ou alternatif, alimentation en parallèle

Besondere Eigenschaften dieser Röhre:

Special features of this tube:

Qualités particulières de ce tube:



Zuverlässigkeit

Reliability

Sécurité de fonctionnement



Lange Lebensdauer

Long Life

Longévité



Enge Toleranzen

Exacting Tolerances

Tolérances serrées



Stoß- und Vibrationsfestigkeit

Vibration and Shock Proofed

Résistance aux chocs et aux vibrations



Zwischenschichtfreie Spezialkathode

Special Cathode Free from Interface

Cathode spéciale sans couche intermédiaire

Erläuterungen hierzu siehe Informationsblatt Z 40/Sf-Sick 57173

Explanations hereto see information sheet Z 40/Sf-Sick 57173

Voir à cet effet les renseignements de la feuille d'information Z 40/Sf-Sick 57173

U_f $6,3 \text{ V} \pm 5\%$
 $12,6 \text{ V} \pm 5\%$

I_f 300 mA
150 mA

Meßwerte je System

Measured Values per System

Valeurs de mesure par système

U_a 250 V

R_k 200 Ω

I_a 10^{+4}_{-3} mA

S $5,5 \pm 1$ mA/V

R_i ca. 11 k Ω

μ 60

Ende der Lebensdauer,
siehe „Meßwerte
je System“

End of the Life,
see "Measured Values
per System"

Fin de la durée de vie,
voir «Valeurs de mesure
par système»

I_a vom Anfangswert auf ≤ 6 mA abgesunken
 S vom Anfangswert auf $\leq 3,8$ mA/V abgesunken
 $-I_g$ vom Anfangswert auf > 1 μ A angestiegen


I_a reduced from initial value to ≤ 6 mA
 S reduced from initial value to ≤ 3.8 mA/V
 $-I_g$ increased from initial value to > 1 μ A

I_a tombée de la valeur initiale à ≤ 6 mA
 S tombée de la valeur initiale à $\leq 3,8$ mA/V
 $-I_g$ montée de la valeur initiale à > 1 μ A

Grenzwerte je System**Maximum Ratings per System****Valeurs limites par système**

U_{ao}	550	V
U_a	300	V
N_a	2,5	W
U_g	-50	V
I_k	13	mA
R_g	1	MΩ
U_{fk}	90	V
$t^*)$	170	°C

*) Kolben · bulb · ampoule

Sockelschaltbild**Base Connection****Broches de la base****Pico 9 (Noval)****Pico 9 (Noval)****Pico 9 (Noval)**

Freie Stifte bzw. Fassungskontakte dürfen nicht als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden.

Free socket contacts must not be used for supporting any circuitry.

Les contacts libres de la douille ne doivent pas servir de points d'appui pour la filerie.

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden.

Special precaution for the tube is necessary to save it from dropping.

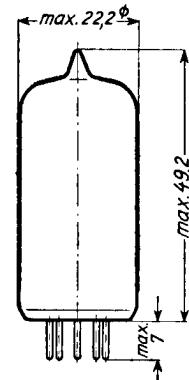
Le cas échéant, assurer le tube pour qu'il ne tombe pas de la douille.

Kapazitäten**Capacitances · Capacités****System I · System I · Système I**

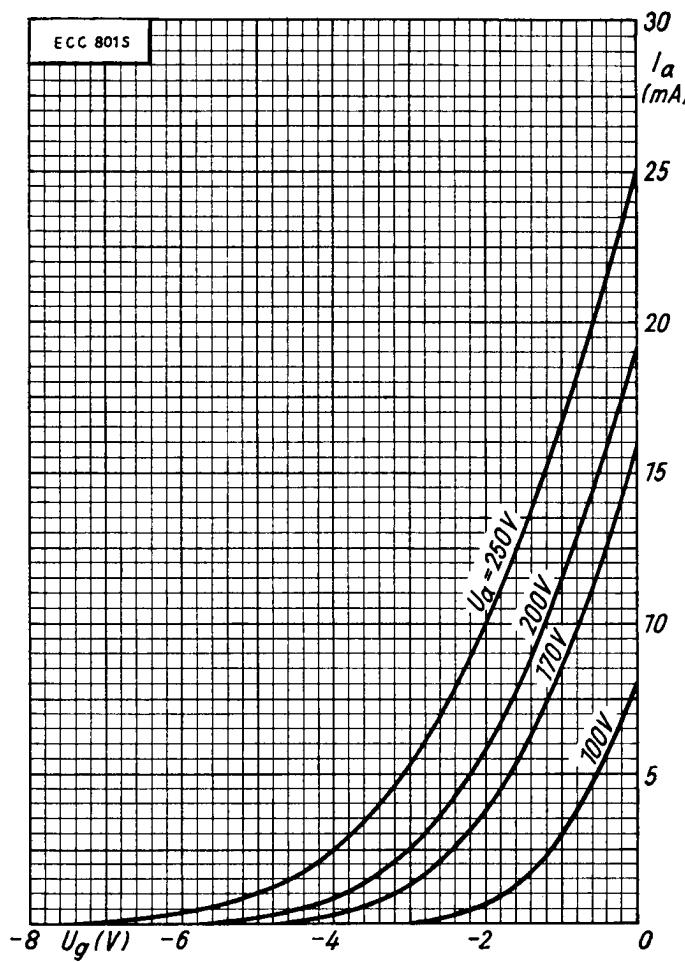
c_e	$2,5 \pm 0,5$	pF
c_a	$0,45 \pm 0,2$	pF
c_{ga}	$1,6 \pm 0,3$	pF
c_{fk}	$2,8 \pm 0,7$	pF

System II · System II · Système II

c_e	$2,5 \pm 0,5$	pF
c_a	$0,38 \pm 0,22$	pF
c_{ga}	$1,6 \pm 0,3$	pF
c_{fk}	$2,8 \pm 0,7$	pF
$c_{a\text{all}}$	$0,24 \pm 0,1$	pF
$c_{g\text{all}}$	< 0,005	pF

Max. Abmessungen**Max. Dimensions****Dimensions max.****Gewicht · Weight · Poids**

ca. 14 g



$$I_a = f(U_g)$$

U_a — Parameter

